

Consumo de Energía según Fuente Energética, Uso y Tipo de Equipo - Año 2017


Razón Social: XXX

Actividad Principal: XXX

Ubicación: Ciudad, Provincia


CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

Fuente	Consumo			
	Cantidad	Unidad	Tep	%
Electricidad	11,489,365	kwh	988.1	32.2
Gas Natural	2,434,048	m3	2,020.3	65.9
Gasoil	69,305	lt	59.4	1.9
Total			3,067.8	100.0

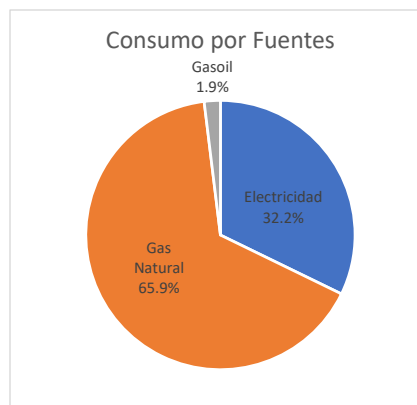

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA por USO

Uso		Consumo	
		Tep	%
Fuerza Motriz	FMO	682.3	22.2
Frío de Proceso	FRP	227.2	7.4
Iluminación	ILU	30.4	1.0
No Productivos	NOP	48.3	1.6
Vapor	VAP	2,020.3	65.9
Transporte interno	TRI	59.4	1.9
Total		3,067.8	100.0

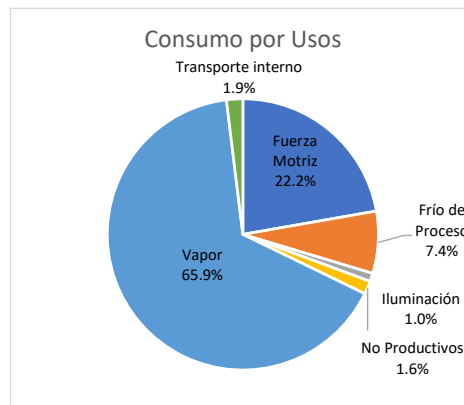

Consumo de Energía según Fuente Energética, Uso y Tipo de Equipo - Año 2017

Razón Social: XXX

Actividad Principal: XXX

Ubicación: Ciudad, Provincia

CONSUMO DE ELECTRICIDAD

Equipo	Uso	Cant.	Potencia	Unidad	Horas / Día	Días / Semana	Semana / Año	Horas Anuales	Consumo Neto Validado		
									kwh	% Uso	% Total
Bombas	FMO	160	4	kW	24	7	48	8064	1,945,084	24.5	16.9
Ventiladores	FMO	180	3.5	kW	24	7	48	8064	1,755,132	22.1	15.3
Motores varios	FMO	6	88	kW	24	7	48	8064	1,604,700	20.2	14.0
Molinos	FMO	4	100	kW	24	7	48	8064	1,215,681	15.3	10.6
Ventiladores	FMO	10	22	kW	24	5	48	5760	477,591	6.0	4.2
Motores varios	FMO	4	37	kW	24	5	48	5760	321,287	4.0	2.8
Motores varios	FMO	58	2	kW	24	5	48	5760	251,821	3.2	2.2
Motores varios	FMO	3	37	kW	24	5	48	5760	240,963	3.0	2.1
Extractores de aire	FMO	8	4	kW	24	5	48	5760	69,466	0.9	0.6
Ventiladores	FMO	5	3	kW	24	5	48	5760	32,566	0.4	0.3
Ventiladores	FMO	4	2.2	kW	24	5	48	5760	19,107	0.2	0.2
Total Fuerza Motriz		442							7,933,398	100	69.0
Compresor Rotativo	FRP	1	800	kW	24	7	48	8064	2,641,473	100	23.0
Total Frío de Proceso		1							2,641,473	100	23.0
LED	ILU	366	155	W	24	7	48	8064	229,880	65.1	2.0
Tubo Fluorescente	ILU	208	55	W	24	7	48	8064	46,356	13.1	0.4
LED	ILU	37	120	W	12	7	52	4368	16,244	4.6	0.1
Tubo Fluorescente	ILU	180	36	W	12	7	52	4368	14,218	4.0	0.1
Tubo Fluorescente	ILU	80	36	W	16	7	52	5824	14,043	4.0	0.1
Sodio Alta Presion	ILU	15	250	W	10	7	52	3640	11,433	3.2	0.1
LED	ILU	26	120	W	10	7	52	3640	9,515	2.7	0.1
Vapor de mercurio	ILU	6	400	W	12	7	52	4368	8,784	2.5	0.1
LED	ILU	21	55	W	12	5	48	2880	2,785	0.8	0.0
Total Iluminación		939							353,259	100	3.1
Split	NOP	18	6	kW	24	7	50	8400	273,528	48.7	2.4
Split	NOP	6	14	kW	24	7	48	8064	204,229	36.4	1.8
Split	NOP	8	4	kW	12	5	48	2880	32,420	5.8	0.3
Split	NOP	7	4	kW	12	5	48	2880	28,369	5.1	0.2
Termotanque	NOP	4	2	kW	24	7	48	8064	22,691	4.0	0.2
Total No Productivo		43							561,236	100	4.9
Total		1,425							11,489,365		100



Consumo de Energía según Fuente Energética, Uso y Tipo de Equipo - Año 2017


Razón Social: XXX

Actividad Principal: XXX


Ubicación: Ciudad, Provincia

CONSUMO DE ELECTRICIDAD por USOS


Consumo de Electricidad por Usos

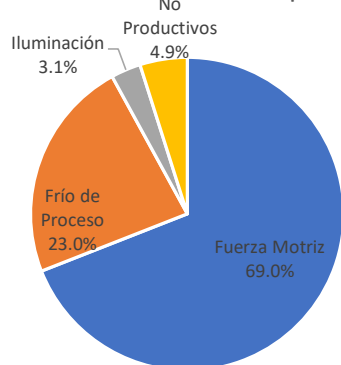


Consumo en Fuerza Motriz por equipos

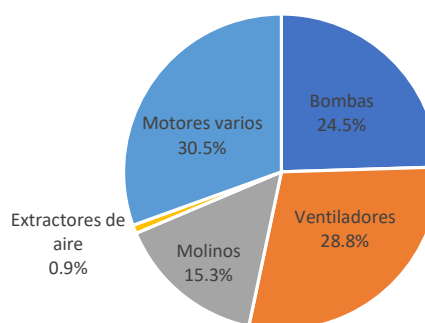

Consumo en Frío de Proceso por tipo de equipo



Consumo en Iluminación por tipo de lámpara

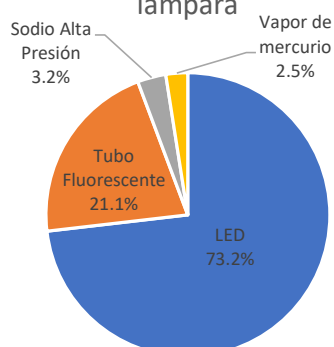

Consumo de Energía según Fuente Energética, Uso y Tipo de Equipo - Año 2017


Razón Social: XXX

Actividad Principal: XXX

Ubicación: Ciudad, Provincia

CONSUMO DE ELECTRICIDAD por PRICIPALES EQUIPOS

Equipo	Consumo (kWh)
Compresor Rotativo	2,641,473
Motores varios	2,418,770
Ventiladores	2,284,397
Bombas	1,945,084
Molinos	1,215,681
Resto	983,961
TOTAL	11,489,365

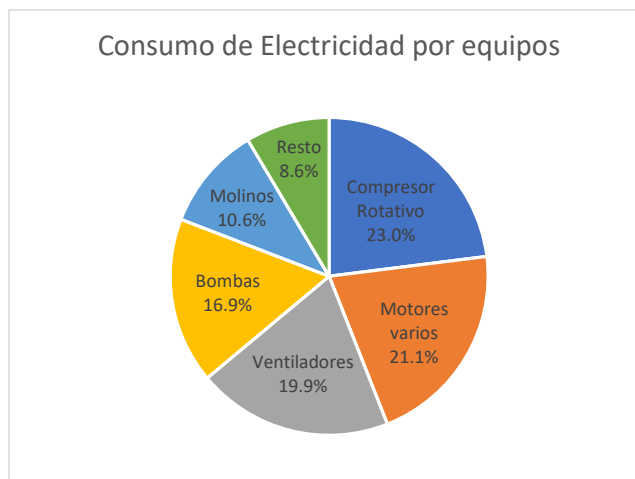

Consumo de Energía según Fuente Energética, Uso y Tipo de Equipo - Año 2017

Razón Social: XXX


Actividad Principal: XXX

Ubicación: Ciudad, Provincia

CONSUMO DE GAS NATURAL

Equipo	Uso	Cant.	Consumo por Hora	Unidad	Horas / Día	Días / Semana	Semana / Año	Horas Anuales	Consumo Neto Validado		
									m3	% Uso	% Total
Acuotubular	VAP	1	150	m3/hr	24	7	48	8064	1,217,024	50.0	50
Acuotubular	VAP	1	150	m3/hr	24	7	48	8064	1,217,024	50.0	50
Total Vapor		2							2,434,048	100	100
Total		2							2,434,048		100

Consumo de Gas Natural por
Usos



Consumo de Energía según Fuente Energética, Uso y Tipo de Equipo - Año 2017

Razón Social: XXX

Actividad Principal: XXX

Ubicación: Ciudad, Provincia

CONSUMO DE GASOIL

Equipo	Uso	Cant.	Consumo por Hora	Unidad	Horas / Día	Días / Semana	Semana / Año	Horas Anuales	Consumo Neto Validado		
									Lt	% Uso	% Total
Autoelevador	TRI	1	39	kW	16	5	48	3840	14,077	20.3	20.3
Autoelevador	TRI	2	39	kW	16	5	48	3840	28,156	40.6	40.6
Autoelevador	TRI	1	30	kW	16	7	50	5600	15,792	22.8	22.8
Autoelevador	TRI	1	30	kW	16	5	50	4000	11,280	16.3	16.3
Total Transporte Interno		5							69,305	100	100.0
Total		5							69,305		100.0

Consumo de Gasoil por Usos

